
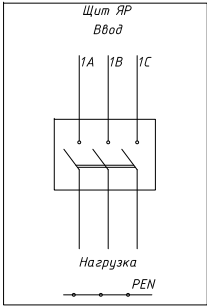


Данные питающей сети	
Шиноряд, распределительный пункт	Тип ином, А Расцепитель, А
	Тип напряжения, сечение (шинопровода) Расчетный ток, А Установл. мощность, кВт
Аппарат отходящей линии	Тип ином, А Расцепитель или плавкая вставка, А
Марка и сечение проводника	Маркировка или длина участка сети
Пусковой аппарат	Тип ином, А Расцепитель автомата уставка, А Нагревательный э-т теплового реле Т-тепловой, уставка, А
Марка и сечение проводника	Маркировка или длина участка сети
Обозначение по плану	
Ру, Рр, кВт	
Ip, А	
Наименование эл.приемника	

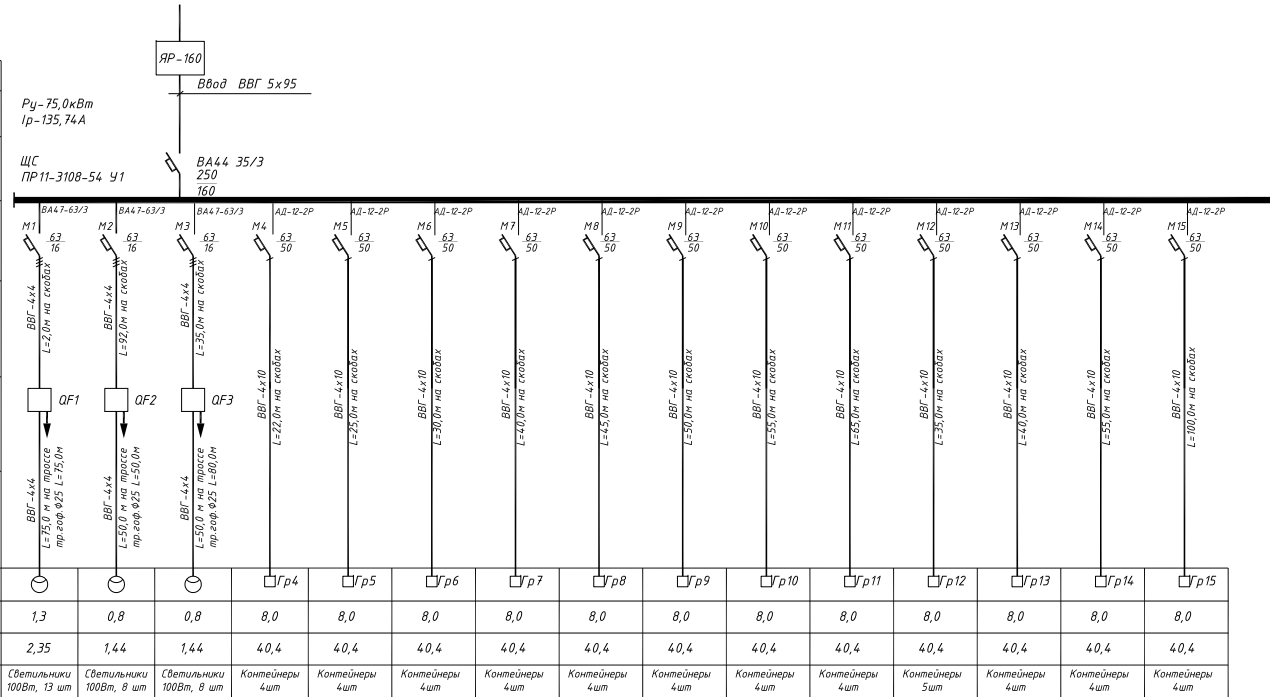

Потребность кабелей и проводов, м

Число и сечение жил, напряжение	Марка
4х4	310,0
4х10	570,0

						ш. 14.04.2025	Дог. № 18-ПСД	ЭОМ.
						«Разработка проектно-сметной документации (ПСД) на контейнерный склад. Адрес объекта – г. Ташкент, Янгйекатский район, ул. ТКАД, 1»		
Изм.	Кол.	Лист	№ док.	Подпись	Дата	Контейнерный городок		
ГИП	Жураев А	2025г.				РП	4	4
Разработал	Мусулмонов					Принципиальная схема щита ЩС		
И.контр.	Хакимова Б					MODERN PERFECT PROJECT The Future with Us		